



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Strzelcach Opolskich
przy ul. Zakładowej 1

PZ.5560.34.2019

Strzelce Opolskie, dn. 23 stycznia 2020 r.

P. A. Labus (Gałuszka)
23.01.2020

Egz. nr 3...

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 21 stycznia 2020 r. przez

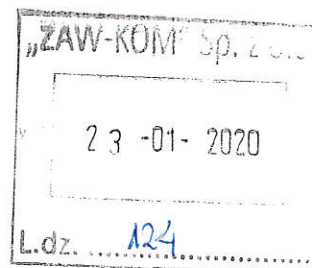
1. bryg. Pawła Poliwodę – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, legitymacja służbowa nr 136/2018,
2. asp. Krzysztofa Lachowicza – dowódcę zastępu w JRG PSP w Strzelcach Opolskich, legitymacja służbowa nr 147/2019,

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5560.34.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze **na terenie składowiska odpadów w Kielczy należącego do Zakładu Gospodarki „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ul. Świerkłańska 2 47-120 Zawadzkie**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
„ZAW-KOM” ul. Świerkłańska 2 47-120 Zawadzkie	p. Aleksandra Labus – Gałuszka, załącznik nr 1 stanowi upoważnienie Prezesa Zarządu znak 2/2020/U

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1. p. Aleksandra Labus – Gałuszka
2. p. Norbert Morcinek, mistrz ds. remontowo budowlanych



Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez instalację, obiekt budowlany i miejsca składowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów,
- 2) zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, instalacji, obiektu budowlanego i miejsc składowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów,

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- teren składowiska odpadów w Kielczy

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
p. Joachim Bielski, nr SIOP/59/2015/4/3, załącznik nr 2 stanowi zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Teren składowiska odpadów w Kielczy

- teren stanowi jedną strefę pożarową,
- budynek socjalny (kontener) jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy posiadający aktualną legalizację,
- na terenie składowiska znajduje się hydrant, którego wydajność wynosi 3,19 dm³/s. Wobec zbyt małej wydajności hydrantu, źródłem wody do celów przeciwpożarowych jest otwarty zbiornik wody o pojemności 100m³ wyposażony w studzienkę ssawną,
- do obiektu zapewniono dojazd pożarowy,
- strefy zagrożenia wybuchem w promieniu 1 metra od studzienki odgazowującej są prawidłowo oznakowane tablicami ostrzegawczymi Strefa Z-2,
- okazano protokół nr 02/10/2019 z dnia 09 października 2019 r. kontroli instalacji elektrycznej w zakresie badania rezystancji izolacji, badania skuteczności samoczynnego wyłączenia, badania wyłącznika różnicowoprądowego oraz badania instalacji odgromowej i uziomów. W protokołach nie stwierdzono nieprawidłowości,
- okazano protokół okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego nr 3/ZAW-KOM/19 z dnia 11 września 2019. Stwierdzono stan budynku, dróg i wałów odgradzających jako dobry, a zbiornika p.poż wody jako dostateczny,
- okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, opracowaną w 2019 r., sporządzoną przez p. Joachima Bielski, załącznik nr 2 stanowi zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
- okazano potwierdzenie zapoznania się pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego z dnia 22 listopada 2019 r.,
- okazano protokół badania czasu spalania gazu w pochodniach nad studzienkami odgazowującymi z miesiąca grudnia 2019, czas spalania dla czterech studzienek 0.0 s,

1. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość:

1.	Nie okazano protokołu badania wyłącznika głównego prądu	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	---	---


2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

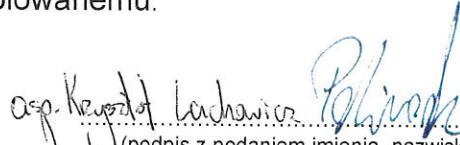
Nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA
ds. Ochrony Środowiska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

asp. Krzysztof Lechawiec

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolujących)